


BVA03S 断电复位球阀执行器，3Nm 系列

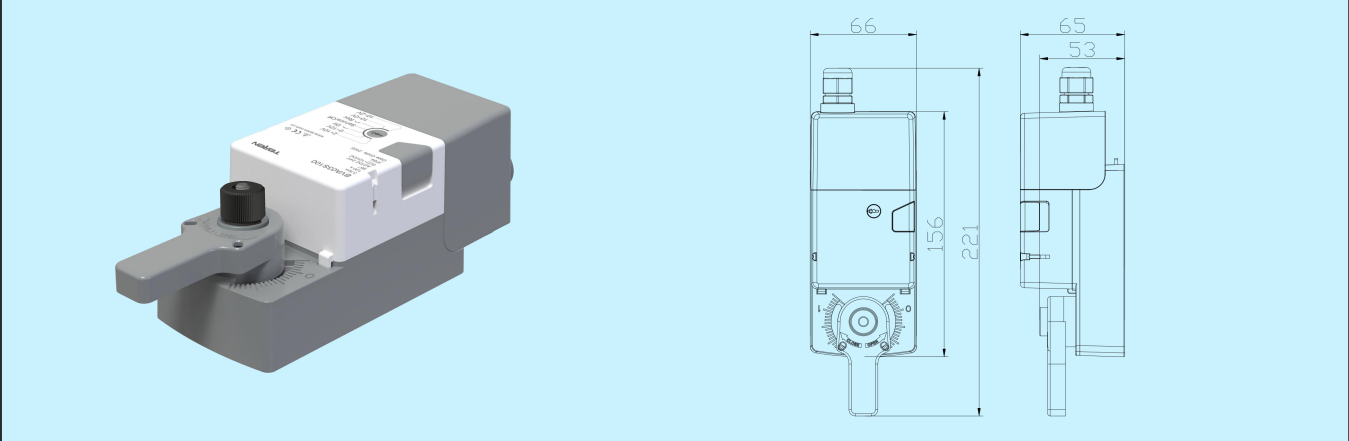

应用和特点

- 专为各类暖通空调系统或设备的高温球阀控制而设计，可以适配 TEREN 的 BVSS 系列球阀或市场上其它各主流品牌的球阀
- 安装简便：将执行器固定在球阀连接法兰上，并连接手柄即可
- 机械行程限位：可以在全行程范围内调整
- 有机械位置指示：可任意调节指示位置
- 手动操作：可通过手动按钮实现手动操作，便于用户在断电或没有控制信号输入时对执行器做手动调节
- 多功能选择旋钮：选择控制/旋转方向和停止/关闭状态，方便设置多种运行模式
- 断电复位：当外部正常供电中断时，执行器会运行到预设的安全位置
- 标准速度或中速可选
- 具有全行程过载保护功能，无需限位开关，行至终点自行停止
- 可拆卸端子盖设计，使安装、接线方便、快捷
- 采用工业设计，运行稳定可靠，寿命长

技术指标

扭矩：3 Nm
适用介质温度：-10~200℃
球阀连接：符合 ISO5211，F03 连接法兰和 9x9 方键
正反作用：旋转正反作用旋钮进行切换
位置指示：机械指示
手动操作：手动按钮
旋转角度：≤95°
运行时间：标准速度 100s，中速 60s 可选
驱动：无刷直流电机
电源：19.2~28.8V AC/DC
电源功耗：动作 0.8W，保持 0.4W，充电 3W
电源防护等级：III-安全低压
控制信号：on/off，三位浮点，0(2)~10VDC(输入阻抗 100KΩ)，4~20 mA(输入阻抗 200Ω)，RS485/Modbus-RTU
内置反馈信号：0(2)~10VDC(最大输出 1mA)；4~20mA(最大负载 500Ω)；RS485/Modbus-RTU
内置反馈开关：2xSPDT，0.5A/30VDC
断电复位设置：全开或全关，由拨码开关设置
断电延时动作时间：2s
断电复位运行时间：<30s
电容充电时间：<6min
电容使用寿命：>10 年
电气连接：螺丝端子
工作寿命：10 万次(全行程，标准速度)
工作模式：EN60730-1 类型 1
工作环境：-30~50℃，0~95%RH，无结露(EN60730-1)
储运温度：-40~80℃

噪音：≤35dB
重量：0.7kg
防护等级：IP54
认证：CE

选型表

型号	BVA03S			断电复位球阀执行器，3Nm
控制信号		0		on/off，三位浮点
		1		0(2)~10VDC
		2		4~20mA
		8		RS485/Modbus RTU
内置反馈信号		0		无
		1		0(2)~10VDC
		2		4~20mA
		8		RS485/Modbus RTU
内置反馈开关		0		无
		1		2xSPDT，0.5A/30VDC

1. 控制信号为 0 时，内置反馈信号只能选 0；控制信号为 1 时，内置反馈信号可以选 0 或 1；控制信号为 2 时，内置反馈信号可以选 0 或 2；控制信号为 8 时，内置反馈信号可以选 0 或 8。
2. 如选运行时间为中速 60s，选型加后缀 M。