


BVA20/BVA20A/BVA20S 球阀执行器, 20Nm 系列

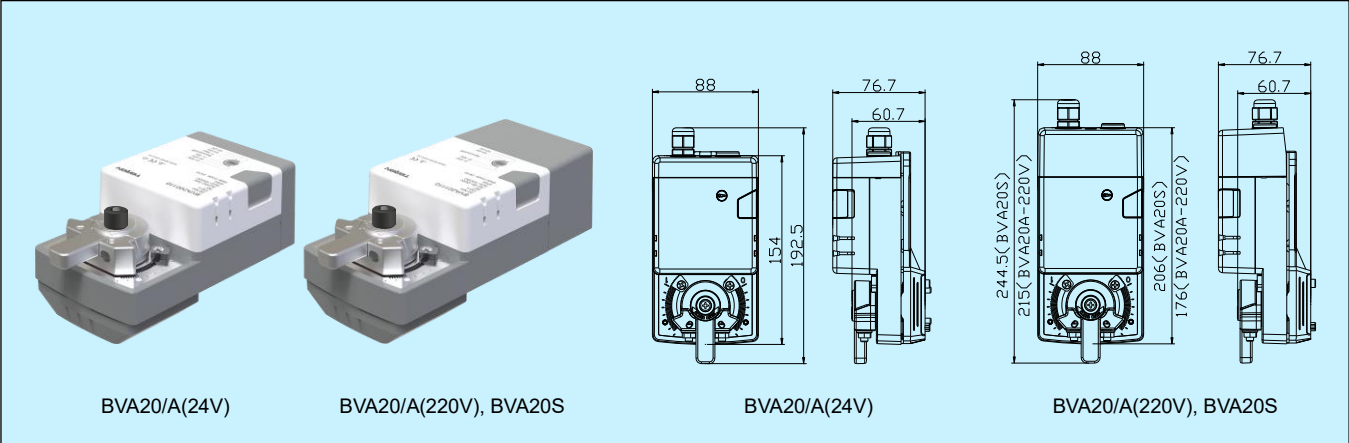

应用和特点

- 专为各类暖通空调系统或设备的球阀控制而设计，可以适配 TEREN 的 BV 系列球阀或市场上其它各主流品牌的球阀
- 安装简便：将执行器固定在球阀连接法兰上，并连接手柄即可
- 机械行程限位：可以在全行程范围内调整
- 有机械位置指示：可任意调节指示位置
- 手动操作：可通过手动按钮实现手动操作，便于在断电或没有控制信号输入时对执行器做手动调节
- 多功能选择旋钮：选择控制/旋转方向和停止/关闭状态，方便设置多种运行模式
- 断电复位：当外部正常供电中断时，执行器会运行到预设的安全位置(BVA20S)
- 标准速度或中速可选(BVA20A/S)
- 具有全行程过载保护功能，无需限位开关，行至终点自行停止
- 可拆卸端子盖设计，使安装、接线方便、快捷
- 采用工业设计，运行稳定可靠，寿命长
- 外置位置开关：可任意调节位置设定点，并现场安装。接线方向可以左右灵活设置

技术指标

扭矩：20 Nm

适用介质温度：-10~200℃

球阀连接：符合 ISO5211, F05 连接法兰和 11x11 方键

正反作用：旋转正反作用旋钮进行切换

位置指示：机械指示

手动操作：手动按钮

旋转角度：≤95°

运行时间：标准速度 150s，中速 90s 可选(BVA20A/S)

驱动：BVA20 采用有刷电机，BVA20A/S 采用直流无刷电机

电源：

电源范围	19.2~28.8V AC/DC	85~265V, 50/60Hz
电源功耗	有刷：动作 3W/保持 0.8W 无刷：动作 3.5W/保持 0.8W	有刷：动作 3.5W/保持 1.2W 无刷：动作 4W/保持 1.2W
防护等级	III-安全低压	II-完全绝缘

控制信号：on/off，三位浮点，0(2)~10VDC(输入阻抗 100KΩ)，4~20 mA (输入阻抗 200Ω)，RS485/Modbus-RTU

内置反馈信号：0(2)~10VDC(最大输出 1mA)；4~20mA(最大负载 500Ω)；RS485/Modbus-RTU

内置反馈开关：2xSPDT, 0.5A/30VDC

外置位置开关：1xSPDT, 0.5A/250VAC 或 2xSPDT, 0.5A/250VAC，需单独订货，参考配件说明

断电复位设置：全开或全关，由拨码开关设置

断电延时动作时间：2s

断电复位运行时间：<36s

电容充电时间：<15min

电容使用寿命：>10 年

电气连接：螺丝端子

工作寿命：10 万次(全行程，标准速度)

工作模式：EN60730-1 类型 1

工作环境：-30~50℃，0~95%RH，无结露(EN60730-1)

储运温度：-40~80℃

噪音：≤40dB

外壳：底板冷轧钢板，壳体 PC(UL94V-0)

重量：1.12kg(24V 基本型)

防护等级：IP54

认证：CE

选型表

型号	BVA200 BVA201 BVA20A0 BVA20A1 BVA20S			球阀执行器，20Nm/24VAC/DC 球阀执行器，20Nm/85~265VAC 球阀执行器，20Nm/24VAC/DC 球阀执行器，20Nm/85~265VAC 球阀执行器，20Nm/24V/断电复位
控制信号		0 1 2 8		on/off，三位浮点 0(2)~10VDC 4~20mA RS485/Modbus RTU
内置反馈信号		0 1 2 8		无 0(2)~10VDC 4~20mA RS485/Modbus RTU
内置反馈开关		0 1		无 2xSPDT, 0.5A/30VDC

1. 控制信号为 0 时，内置反馈信号只能选 0；控制信号为 1 时，内置反馈信号可以选 0 或 1；控制信号为 2 时，内置反馈信号可以选 0 或 2；控制信号为 8 时，内置反馈信号可以选 0 或 8。

2. BVA20A/S 可选运行时间为中速 90s，选型加后缀 M。

外置位置开关 (需单独订货)：

外置位置开关可以反馈执行器的位置状态。适合现场安装使用，能代替内置反馈开关的功能，并可任意调节位置设定。

型号：SW1A(1xSPDT,0.5A/250VAC)；SW2A(2xSPDT,0.5A/250VAC)

工作环境：-30~50℃，0~95%RH，无结露(EN60730-1)

储存温度：-40~80℃

保护等级：II-完全绝缘

防护等级：IP54

重量：0.13kg

